



Общество с ограниченной ответственностью

«Сибакademсертификация»

(ООО «Сибакademсертификация»)

Адрес места нахождения юридического лица:
630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50
тел: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroysert@inbox.ru

Испытательный центр «Строительных материалов, конструкций и веществ»

Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14

Свидетельство об аккредитации № CPK RU.ИЦ.0008 от 28.04.2023

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ

 В.И.Белан

« 05 » февраля 2024 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ ЛИ050224-2САСп от 05.02.2023

Заявка на проведение испытаний продукции № б/н от 24.11.2023

(основание для проведения испытаний, номер, дата)

СП ООО «ANGREN INSULATION, юридический адрес: Узбекистан, Ташкентская область, г.Ангрен, МФЙ Аппартак, зона Перевалбазы, фактический адрес: Узбекистан, г. Ташкент, Мирабалский район, ул. Эски Отчопар, 3. Телефон: +998 71 283-48-14, эл.почта: e-mail:askerabdnllaev@yahoo.com

(наименование, юридический и фактический адрес производителя, ИНН, ОГРН)

Плиты теплоизоляционные: Плита WoolAn ISSIQ TOM 1200×600×100 мм плотностью 20 кг/м³ - 5 плит, плита WoolAn UNIVERSAL 1200×600×50 мм плотностью 50 кг/м³ - 1 плита, плита WoolAn VENT-PRO 1200×600×50 мм плотностью 80 кг/м³ - 1 плита, плита WoolAn FACADE 1200×600×50мм плотностью 100 кг/м³ - 1 плита, плита WoolAn FACADE STANDART 1200×600×50мм плотностью 120 кг/м³ - 1 плита.

(наименование, идентификация образца испытаний)

Без видимых повреждений. Упаковки не нарушены

(описание, состояние образца испытаний)

26.01.2024

(дата получения объекта испытаний)

Акт отбора проб: не предоставлены. Образцы предоставлены заказчиком

(номер и дата акта отбора образцов)

29.01.2024 – 02.02.2024

(дата начала и окончания испытаний)

ГОСТ 17177-94 «Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний», ГОСТ 27296-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций».

(ГОСТ на метод испытания с полным наименованием)

Протокол испытаний оформлен на 3 листах

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.

* Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.


* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

* Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах			Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Подтверждение соответствия		Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ	Нормативный документ			Нормативное значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
плита WoolAn UNIVERSAL	p=50 кг/м³	И-7133-1/4	29.01.2024 - 02.02.2024	ГОСТ 10499-95	-	ГОСТ 17177-94 п.13	Ср.4		
плита WoolAn VENT-PRO	p=80 кг/м3				-		Ср.8		
плита WoolAn FАÇADE	p=100 кг/м3				-		Ср.15		
плита WoolAn FАÇADE STANDART	p=120 кг/м3				-		Ср.19		
Плита WoolAn ISSIQ TOM	p=20 кг/м3	И-7133-4/5		Звукоизоляция воздушного шума объекта испытаний Rαtr,n, дБ	-	ГОСТ 27296-2012	10,7		

Средние частоты октавных полос f ₁ , Гц	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Изоляция воздушного шума R _{wt} , дБ	4,0	4,2	4,9	6,9	7,9	8,3	9,4	9,6	9,8	10,2	10,8	11,7	11,9	12,2	12,5	12,8

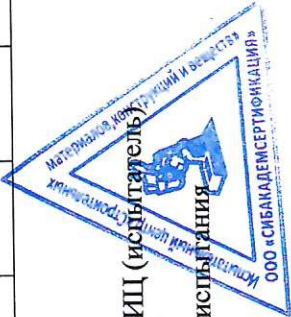

Зам руководителя ИЦ (испытатель)

Ответственный за испытания

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.
 * Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.
 * Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
 * Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СИ, ИО

Наименование	Инвентарный номер	Год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о поверке /аттестации	Дата поверки /аттестации	Примечания
Машина испытательная ПМЭ-3МГ4	414	2020	№С-НН/07-11-2023/292787278	07.11.2023	
Калибратор акустический «Защита-К»	500	2023	№ С-ДЮЕ/02-06-2023/251477359	02.06.2023	
Шумомер-анализатор спектра ОКТАВА-110А № А060185	70	2006	№С-ЕВЧ/18-01-2024/309890801	18.01.2024	
Установка для определения звукоизоляции	126	2009	Аттестат №А/007-2202/23	22.02.2023	
Толщиномер	361	2003	Аттестат №А/12-0908/23	09.08.2023	
Штангенциркуль ШЦ-I-125	346	2018	№С-НН/20-06-2023/255540557	20.06.2023	
Шкаф сушильный с принудительной конвекцией ШС-СПУ 40-02	394	2019	Протокол период. аттестации №1641	29.12.2023	
Измеритель – регистратор температуры и влажности DT-172	335	2017	№ С-НН/17-03-2023/231859534	17.03.2023	
Линейка измерительная металлическая В 3460	353	2018	№С-ДДЭ/27-09-2023/281225557	27.09.2023	
Линейка измерительная металлическая В 3504	354	2018	№С-НН/08-09-2023/276470012	08.09.2023	



Зам руководителя ИЦ (испытатель)


 И.А.Аношина

Ответственный за испытания


 А.Н.Бахарева

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.

* Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.

* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

* Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.